



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305673624

认证委托人名称及地址

SMC(中国)有限公司
北京市北京经济技术开发区兴盛街甲2号

生产者名称及地址

SMC 株式会社
东京都千代田区外神田4-14-1 秋叶原 UDX 15层

生产企业名称及地址

NAGANO, LTD.
日本日本东京都大田区中央3-15-16

产品名称和系列、型号、规格

压力开关
3C-GP46；参数及型号解释详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年08月20日 有效期至：2029年08月19日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305673624

证书附页: 第 1 页 共 2 页

3C-GP46

Ui:300V;Uimp:2.5kV;

Ith:0.5A

AC-14:Ue/le:AC250V/0.2A,AC125V/0.3A;

Degrees of protection provided by enclosure:IP40.

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司




中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305673624

证书附页：第 2 页 共 2 页

3.3 型号的解釋：

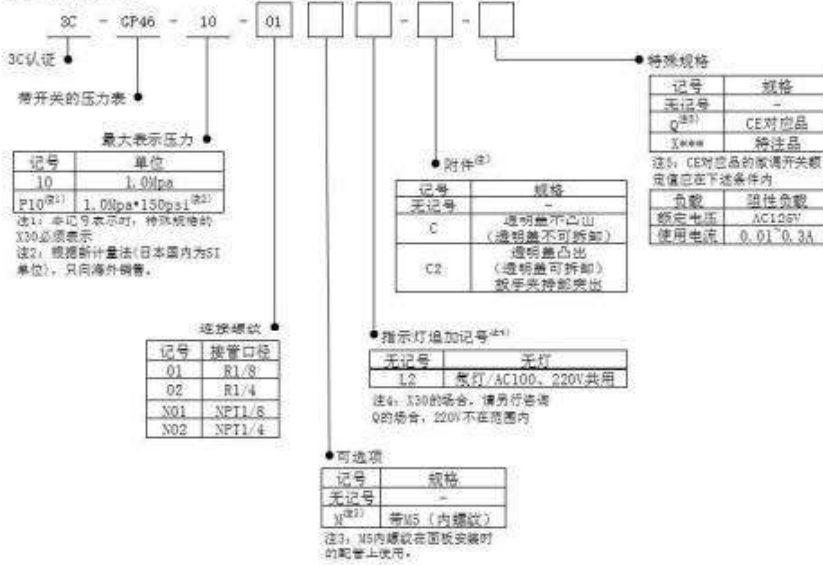


电气参数：


| 负载 | 阻性负载 | |
|--------|-----------|-----------|
| 额定电压 | AC125V | AC250V |
| 使用电流范围 | 0.01~0.3A | 0.01~0.2A |

内部回路图

无灯



带灯



图中箭头指示压力上升方向。设定压力以上时灯灭，设定压力以下时灯亮。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司