


LEC-G配線方法

配線図

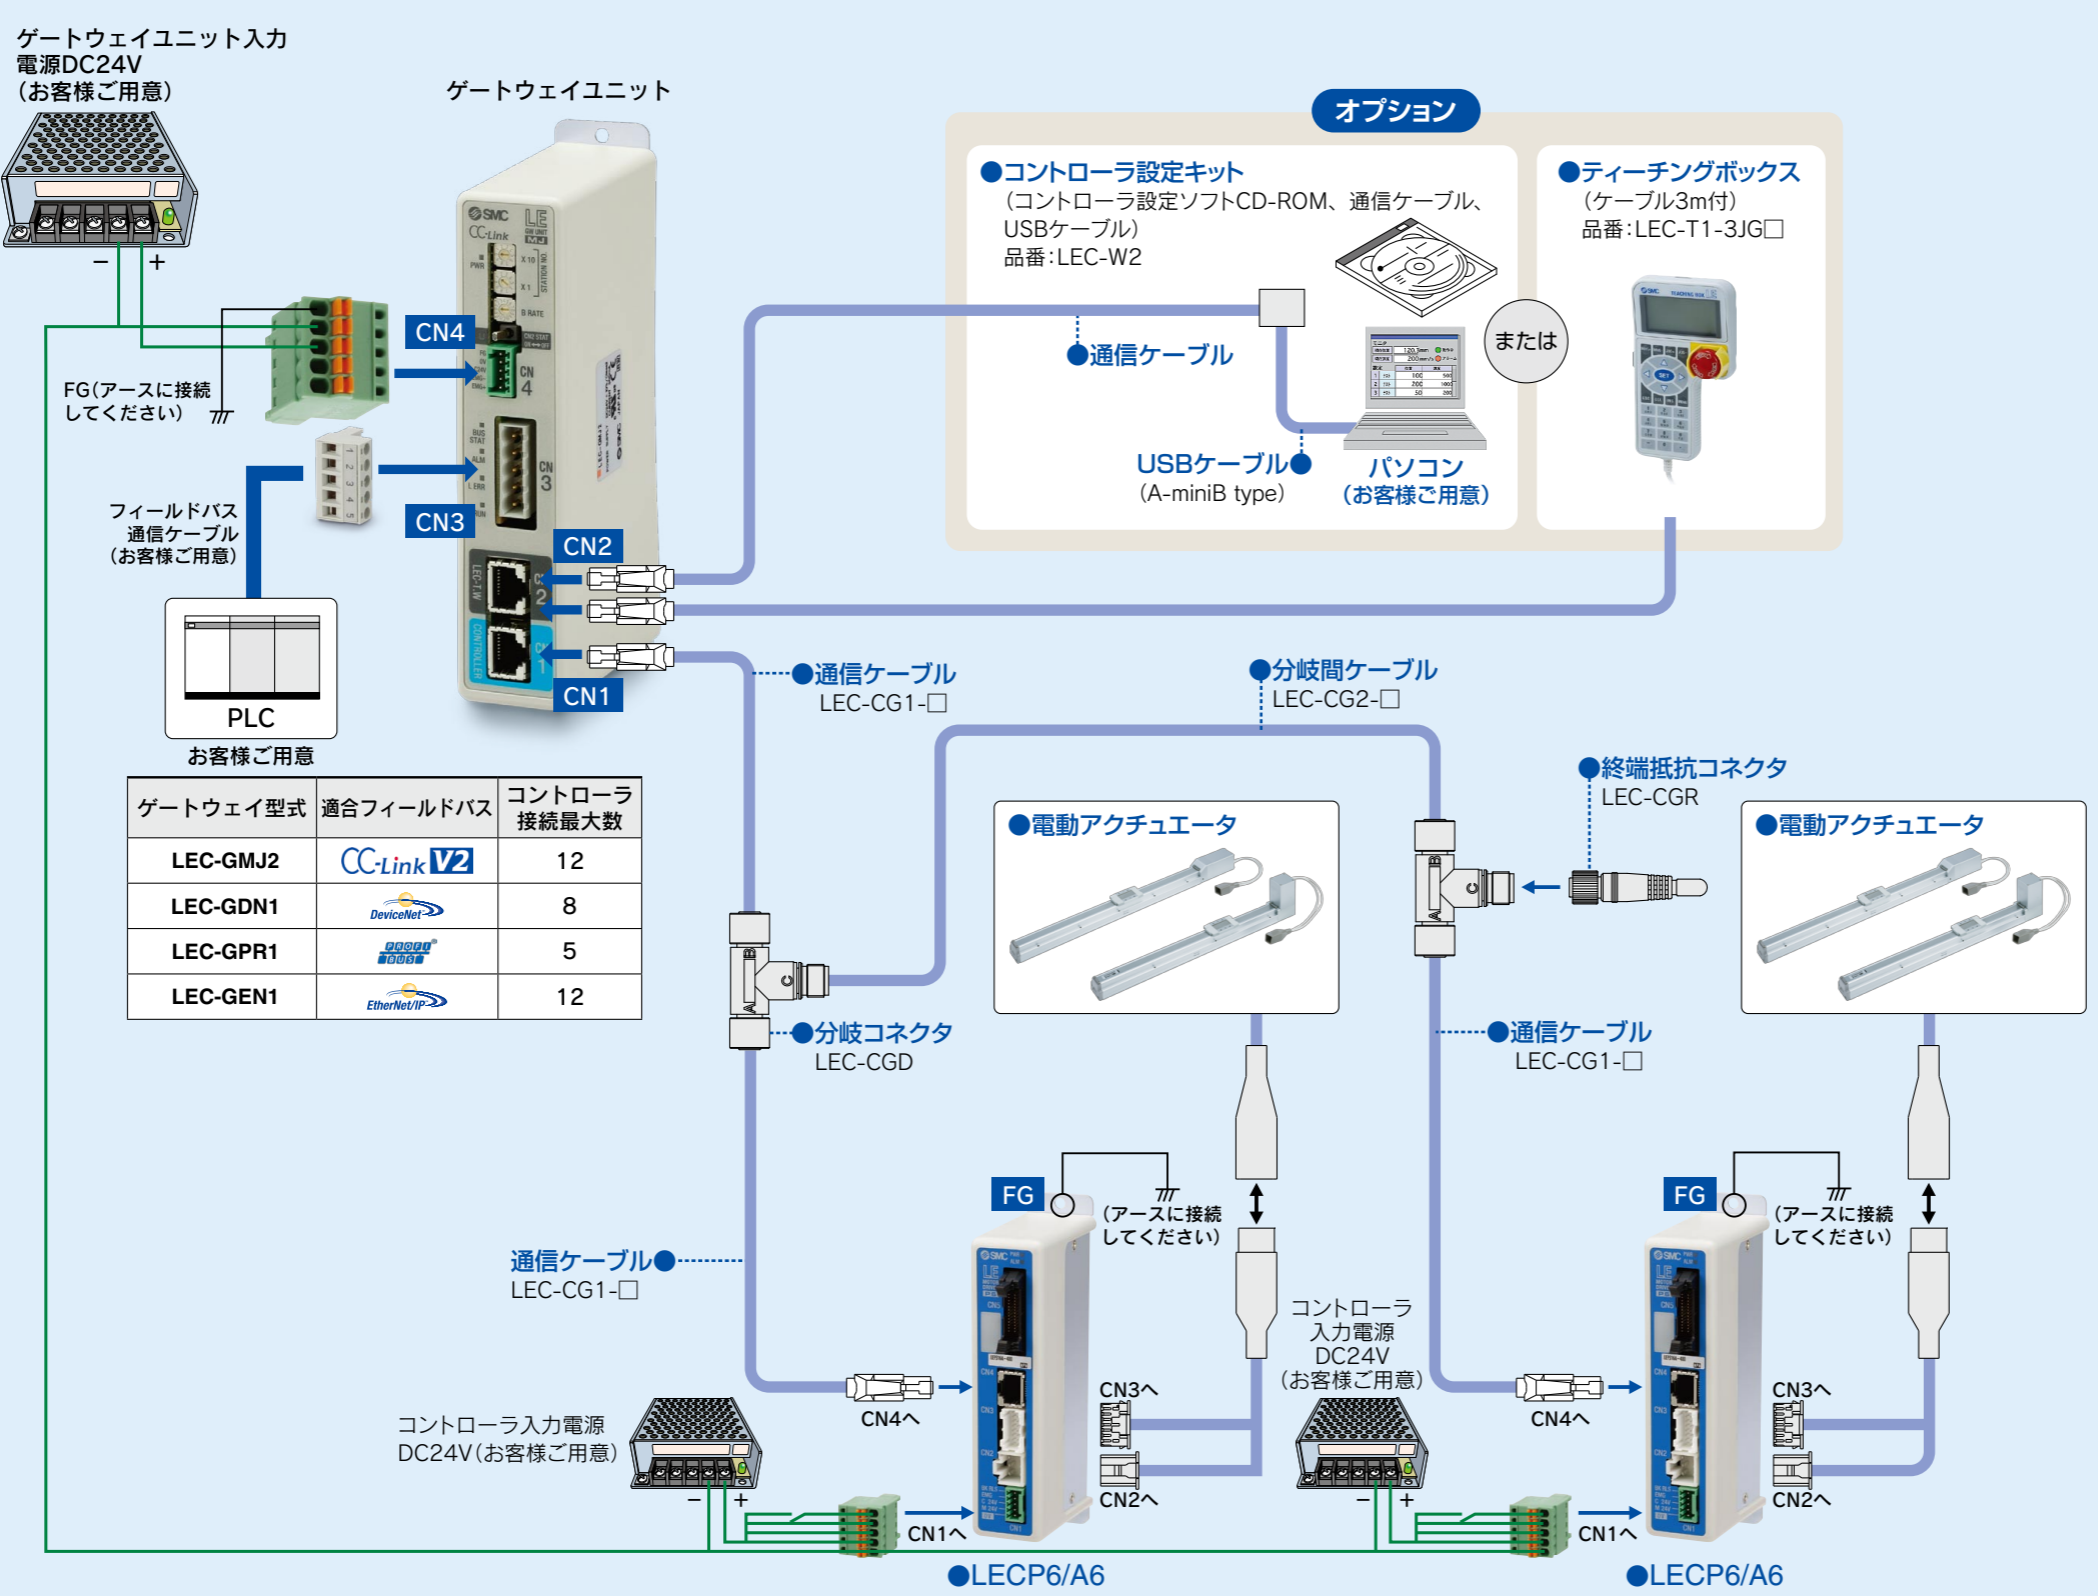

お客様ご用意

ゲートウェイ型式	適合フィールドバス	コントローラ 接続最大数
LEC-GMJ2	CC-Link V2	12
LEC-GDN1	DeviceNet	8
LEC-GPR1	PROFINET	5
LEC-GEN1	EtherNet/IP	12

対応コントローラ

ステップモータコントローラ (サーボDC24V)	LECP6 Series
サーボモータコントローラ (DC24V)	LECA6 Series

電源プラグ配線



●電源プラグ(付属品)
電源ケーブルはお客様にて用意し、配線してください。
[適合電線サイズ]: AWG20

電源プラグ端子表

端子名	機能
FG	接地用端子
0V	ゲートウェイユニット、ティーチングボックス用電源端子
C24V	ティーチングボックスの電源端子
EMG-	停止スイッチの入力端子
EMG+	停止スイッチの出力端子

ゲートウェイ用の設定ファイルを用意しております。ご利用ください。
※WEBページ ⇒ 資料 / ダウンロード ⇒ 取扱説明書 ⇒ 電動アクチュエータ



注) 緑線: お客様にてご用意願います。